


IDENTIFICAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES (Dimensões em milímetros)

RETANGULAR	QUADRADO	TRIANGULAR	CIRCULAR
INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER FUGADA ACIMA DA PORTA	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ROTA DE FUGA NO INTERIOR DE ESCADAS, INDICA ESQUERDA E DESCENDO	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ROTA DE FUGA NO INTERIOR DE ESCADAS, INDICA DIREITA E DESCENDO
INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA, PATAMAR E PORTA CORTA-FOGO	SINALIZAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO	SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO USO DO ELEVADOR EM CASO DE EMERGÊNCIA
AVISADOR SONORO	ACIONADOR MANUAL DE ALARME	INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES	ABRIGO DE MANGUEIRA COM HIDRANTE NO SEU INTERIOR

SINALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO

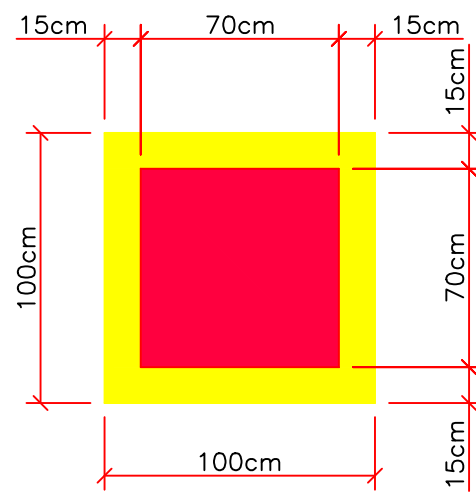


Para hidrantes e extintores

SINALIZAÇÃO DE PISO

SAÍDA




Saída de emergência

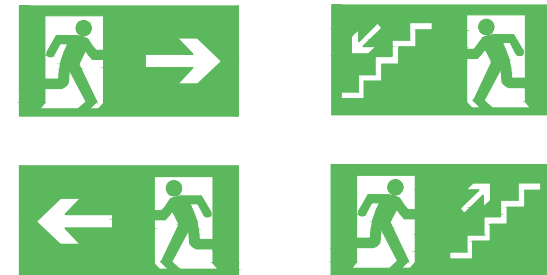

Saída de emergência

Escada de segurança

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO



SINALIZAÇÃO DE ALERTA

DETALHE SINALIZAÇÃO

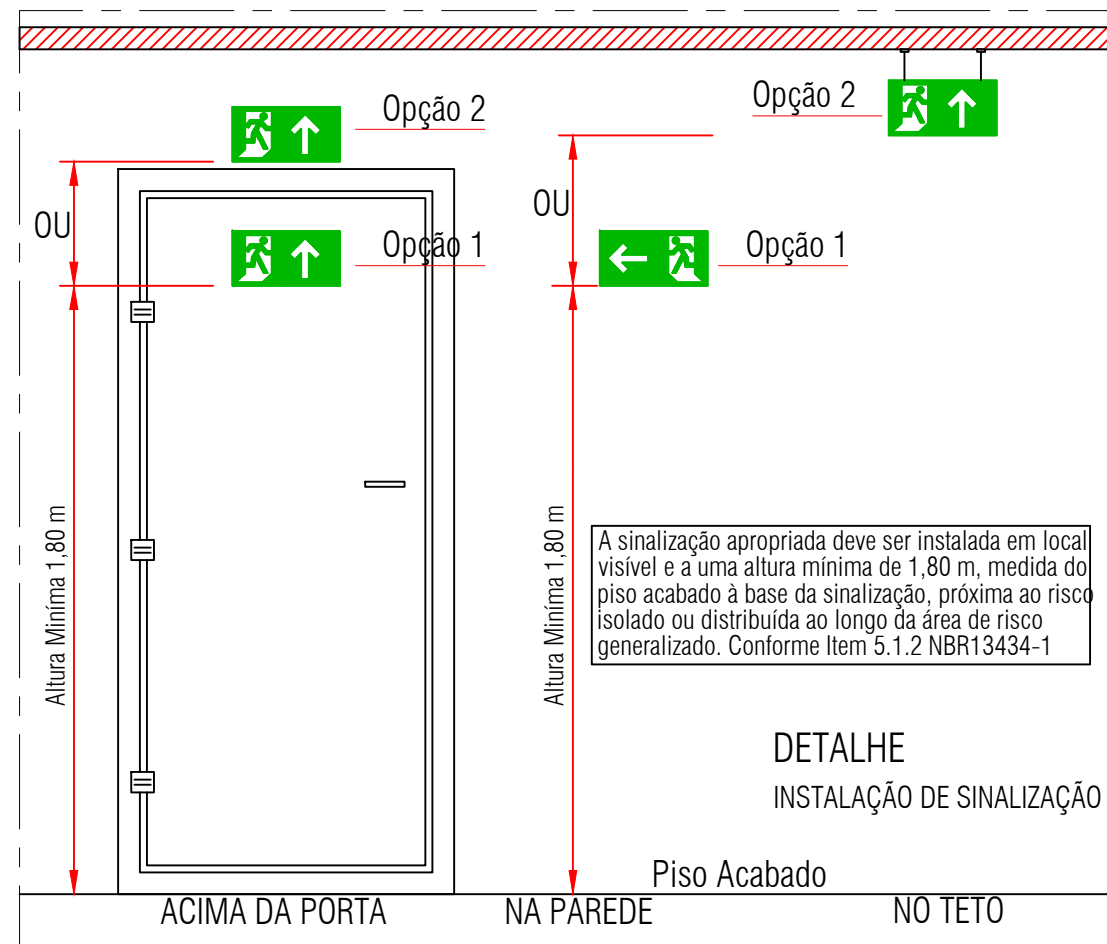
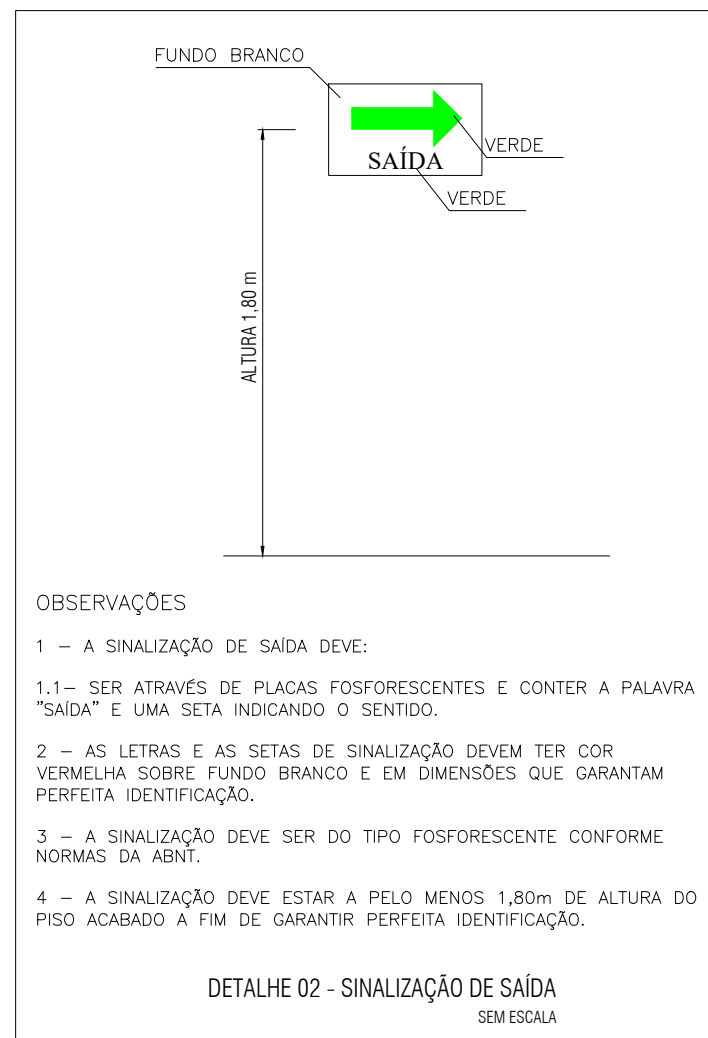
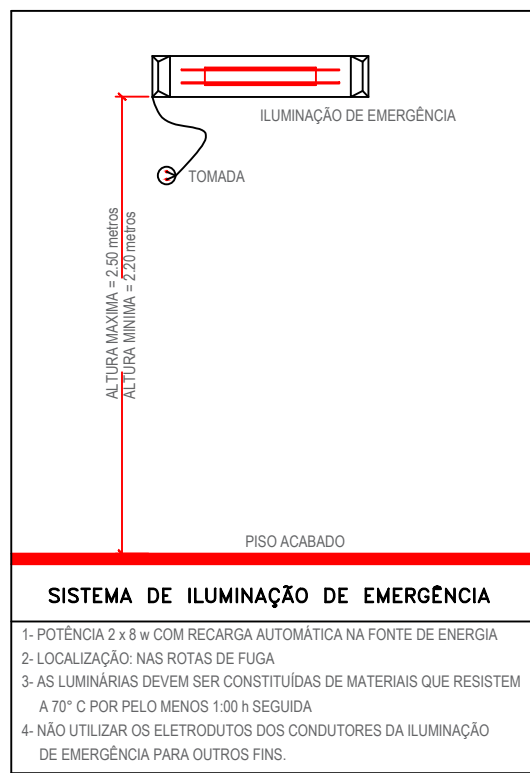
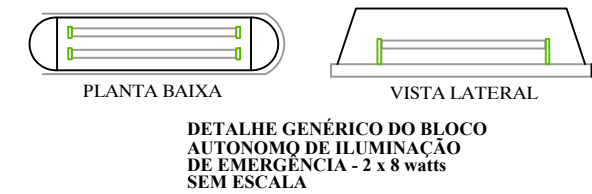


TABELA - Sinalização de orientação e salvamento

12	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
13	Saída de emergência	Saída de emergência	Saída de emergência
14	Escada de emergência	Escada de emergência	Escada de emergência
16	Saída de emergência	Saída de emergência	Saída de emergência
17	Saída de emergência	Saída de emergência	Saída de emergência
19	Número do Pavimento	Número do Pavimento	Número do Pavimento
30	Indicação das condições de uso de portas corta-fogo	Indicação das condições de uso de portas corta-fogo	Indicação das condições de uso de portas corta-fogo

SÍMBOLOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS EM PLANTA BAIXA

SINALIZAÇÃO RETANGULAR	SINALIZAÇÃO QUADRADA	SINALIZAÇÃO TRIANGULAR	SINALIZAÇÃO CIRCULAR
CÓDIGO L/(mm)	CÓDIGO L/(mm)	CÓDIGO L/(mm)	CÓDIGO D/(mm)
OBS: 1 - A ALTURA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO SERÁ INSTALADA DE MODO QUE A SUA BASE ESTEJA NO MÍNIMO A 1,80m NO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 6.1.3b DA IT 20/2011.			
2 - A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A 0,10m DA VERGA; OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O ITEM 6.1.3g DA IT 20/2011.			

TABELA : CORES DE SEGURANÇA E CONTRASTE

REFERÊNCIA PADRÃO	VERMELHO	AMARELO	VERDE	PRETO	BRANCO
MUNSELL BOOK OF COLORS	5R 4/14	5Y 8/12	2.5G 3/4	N 1.0/	N 9.5/
*PANTONE	485C	108C	350C	419C	---
*CMYK	C0 M100 Y91 K0	C0 M9 Y94 K0	C79 M0 Y87 K76	C0 M0 Y0 K100	---
*RGB	R255 G0 B23	R255 G255 B0	R0 G61 B0	R0 G0 B0	---

NOTAS:

- o PADRÃO DE CORES BÁSICO É O MUNSELL BOOK OF COLORS
- *O SISTEMA DE CORES PANTONE, FOI BASEADO NA CONVERSÃO DO PADRÃO MUNSELL.
- *OS VALORES DAS TABELAS CMYK E RGB PARA A IMPRESSÃO FORAM CONVERTIDOS DO SISTEMA PANTONE.

SÍMBOLOGIA DE SINALIZAÇÃO - NT 14/2010

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO : RETANGULAR FUNDO : VERDE PICTOGRAMA : FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS DIMENSÕES MÍNIMAS : L=1,5H.
S2		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO : RETANGULAR FUNDO : VERDE PICTOGRAMA : FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÕES MÍNIMAS : L=2,0H.
S3		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO : RETANGULAR FUNDO : VERDE PICTOGRAMA : FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIKADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO

Corpo de Bombeiros Militar

Governo do Estado do Espírito Santo

Centro de Atividades Técnicas

Em : / / Processo nº:

Risco predominante: Classe de Ocupação :

PARECER: O processo de segurança contra incêndio e pânico está de acordo com as normas vigentes.

APROVO:

Analista

TÍTULO DO PROJETO:

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PPCI

EMEIEF ENY LEAL MACHADO

TÍTULO DO DESENHO:

CORTE AA; CORTE BB; CORTE CC; FACHADA

ENDEREÇO DA OBRA:

R. DIONÍSIO JOÃO AMÂNCIO, 2-172 - SANTA CRUZ DE IURUPI, 29398-000

LOCALIDADE:

IRUPI - ES

ZONEAMENTO:

COEF. DE APROV.:

TAXA DE OCUPAÇÃO:

DATA DO PROJETO:

06/01/2023

ESCALA:

INDICADA

PRANCHA:

07 /07

USO DA EDIFICAÇÃO:

PÚBLICO

REVISÃO Nº:

00

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IURUPI

CPF/CNPJ:

27.165.695/0001-18

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

NOME DO PROFISSIONAL:

ALEXANDRE G. MANSUR ZAINE

CAU/CREA Nº:

CREA-ES 043.313/D

TELEFONE:

+55 27 99828-9272

E-MAIL:

COORDENACAOENGCIVILEARQ@GMAIL.COM

CADISTA:

ALEXANDRE G. MANSUR ZAINE

ASSINATURAS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROPRIETÁRIO